

MÄRKUSED:

1. ANTUD JOONISEGA ANTakse LAHENDUS VAREM PROJEKTEERITUD 2-E TORUSÜSTEEMI KÜTTEKEHADE TÜÜBI ASENDAMISEKS JA NENDE ÜHENDAMISEKS OLEMASOLEVASSE 1-E TORU SÜSTEEMI.
2. ARVUTUSLIKUD TEMPERAatuurID KÜTTEKEHADE VALIKUL T11/T21/RUUM – 75/55/21°C.
3. KÜTTEKEHADE ÜHENDUSSÖLMED MONTEERIDA TERASTORUDEST.
4. KÜTTEKEHADENA KASUTADA MALMRADIAATOREID VIADRUS KALOR PN6.
5. TERMOSTAATVENTIILIDENA KASUTADA SUURE VÖIMSUSEGA VENTIILE, NÄITEKS DANFOSS RA-G.


KASUTATUD TINGMÄRGID:

--- KORTERI PIIR


P1↑ TÕUSEV KÜTTEPÜSTIK (SOOJUSKANDJA VOOLUSUUND)

P1↓ LANGEV KÜTTEPÜSTIK (SOOJUSKANDJA VOOLUSUUND)


DN TORU NOMINAALMÕÖT
 Ø18x1,2 KALIBREERITUD PRESSLIITMIKEGA ÜHENDATAV TERASTORU VÄLISLÄBIMÕÖDUGA 18MM
 TV TERMOSTAATVENTIIL
 RTD-BR KOONUSLIITEGA MÕÖDAVIIGUPIIRIK (DANFOSS)

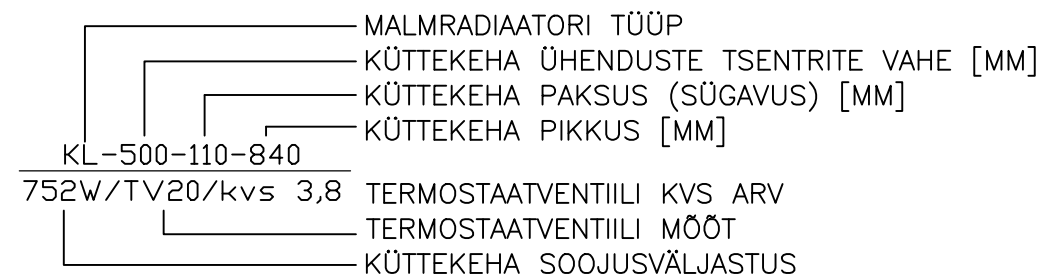

KÜTTEKEHA ÜHENDUS LANGEVAL PÜSTIKUL
 P1↓; P2↓; P3↓

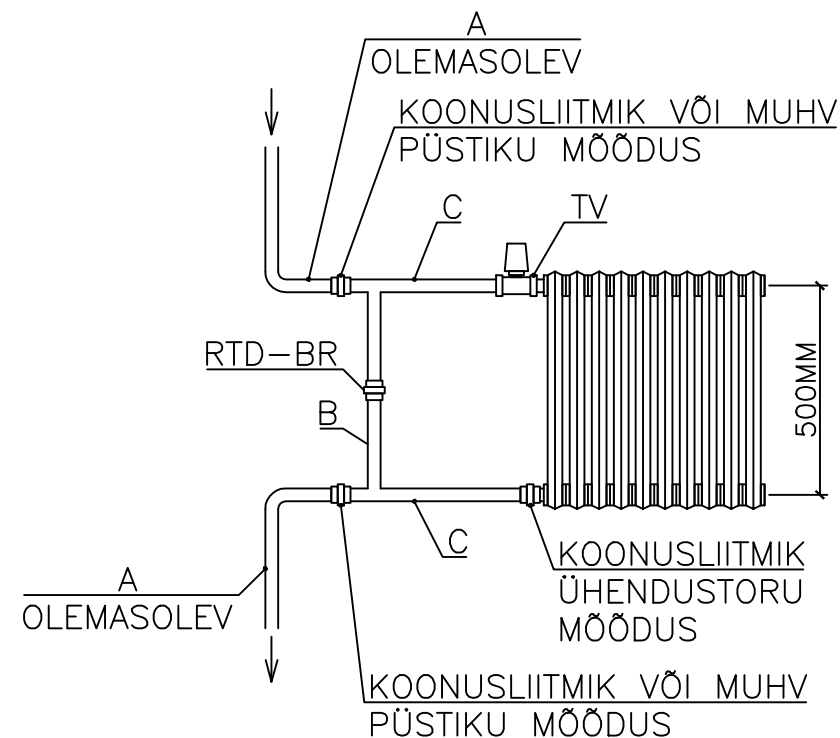

KÜTTEKEHA ÜHENDUS TÕUSVAL PÜSTIKUL
 P2↑

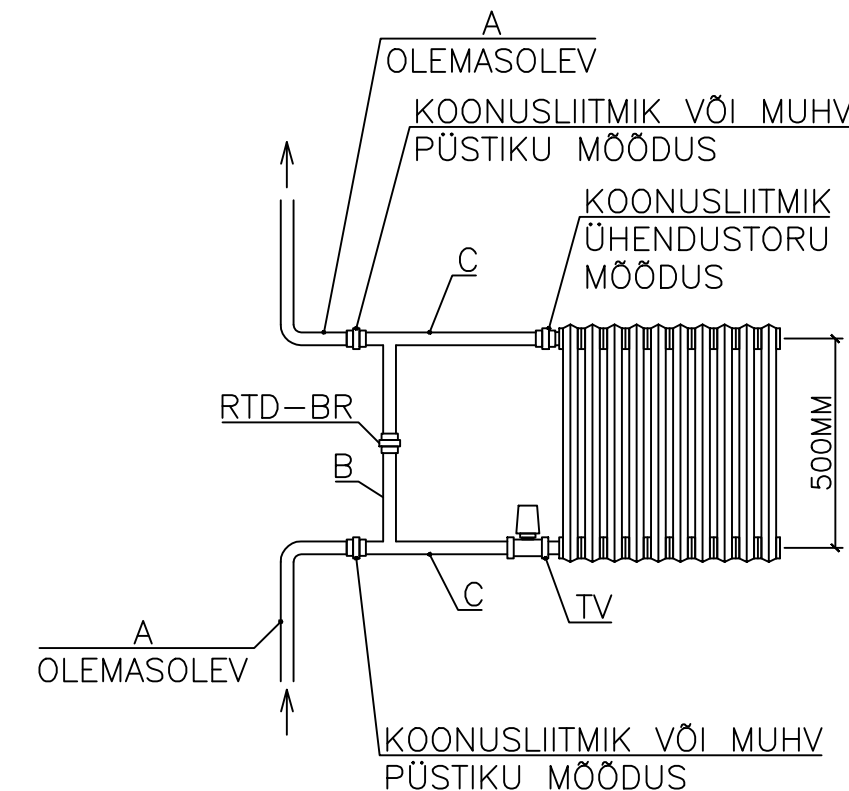

KÜTTEKEHA ÜHENDAMINE PÜSTIKUGA – TORUDE JA ARMATUURIDE MÕÖDUD					
RUUM	A	B	C	TV	RTD-BR
ELUTUBA	DN20	Ø22x1,2	Ø22x1,2	DN20 kvs3,8	DN15/10 kvs6,8
MAGAMISTUBA	DN20	Ø22x1,2	Ø22x1,2	DN20 kvs3,8	DN20/15 kvs15,1
KÖÖK	DN25	Ø22x1,2	Ø22x1,2	DN20 kvs3,8	DN20/15 kvs15,1
TAGATUBA	DN15	Ø18x1,2	Ø18x1,2	DN20 kvs3,8	DN15/10 kvs6,8

MUUDAT.	MUUDATUSE KIRJELDUS	NIMI	ALLKIRI	KUUPÄEV				
TELLIJA	INGEMAR ILLOPMÄGI	TÖÖ NR.	20160329	DIPRO OÜ Tiigi tee 1a-8 Assaku alevik Rae vald 75301 Reg.kood 11456938 e-post dipro@dipro.ee Tel. 56 577 698 MTR reg. EEP 001255				
OBJEKTI ASUKOHT	KORTER 101, 8. KORRUS KULDNOKA TN 7 TALLINN	STADIUM	TP					
EHITUSTOIMING	KÜTTEKEHADE ASENDAMINE JA ÜHENDAMINE 1-E TORU SÜSTEEMIS	KUUPÄEV / KOHT	29.03.2016 ASSAKU					
JOONISE NIMETUS	KORTER 101 KÜTTESÜSTEEMI PLAAN KÜTTEKEHADE ÜHENDUSSKEEM	PROJEKT	A.NADEL		PÄDEV ISIK A.NADEL			
LEHT	KV100	LEHTI	ERIALA KV	SKAALA 1:100	FAIL KULDNOKA 7-101.DWG	JOONIS	A.NADEL	PROJEKTI JUHT