


Vundamendi plaan
1:100

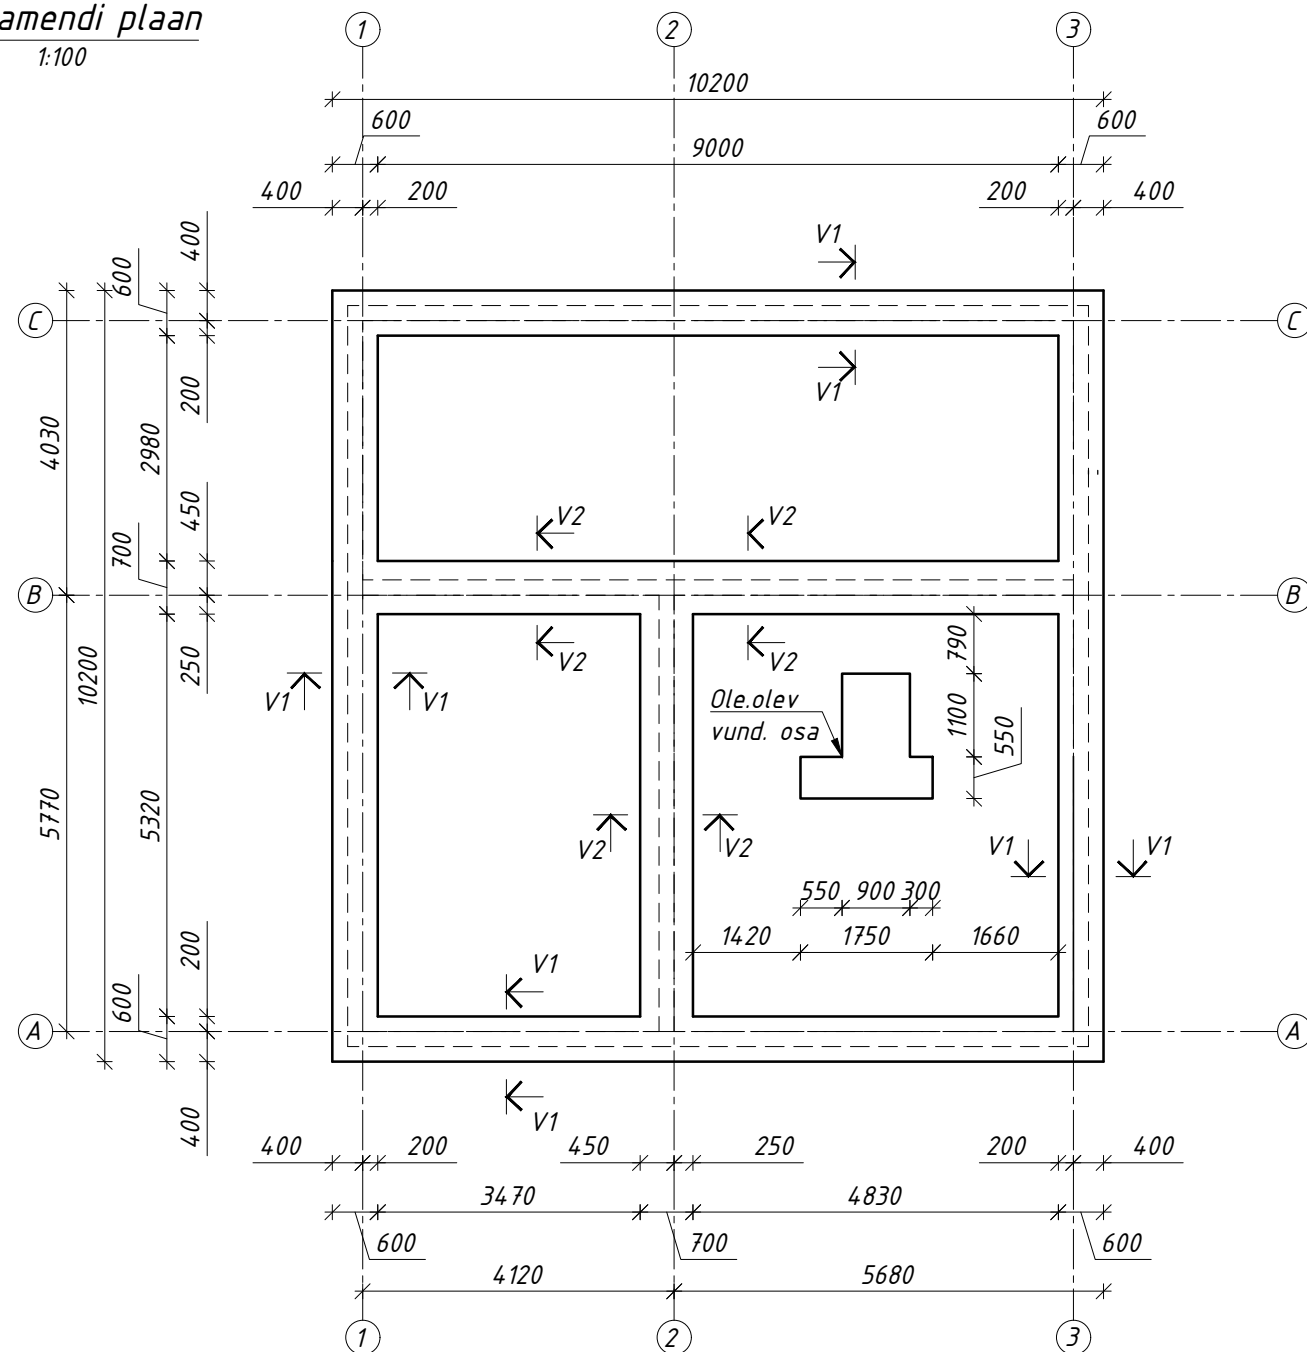

Märkused:

1. Kõik mõõdud on antud millimeetrites.
2. Suhtelisele kõrgusele $\pm 0,000$ vastab absoluutne kõrgus $+ 16,73$ m
3. Vundamendid valmistada vastavalt EVS-EN 13670-1:2010 esitatud nõutele.
4. Betooni tugevusklass C25/30,
5. Keskkonnaklassid:
- Vundamendid XC2
- Põrandad XC1
6. Armatuurterase tugevusklass B500B (EVS-EN 10080:2006).
7. Kaitsekiht taldmiku all 50mm, mujal 30mm. Ankurduspikkus 40 \emptyset .
8. Vundamendi sõlm on esitatud jooni sel EK-1-02
9. Taridetailid paigaldada monoliitse osa valamise ajal.

Lõige V1

1:10

