



Kaablite kaitsmine murukattega maa all

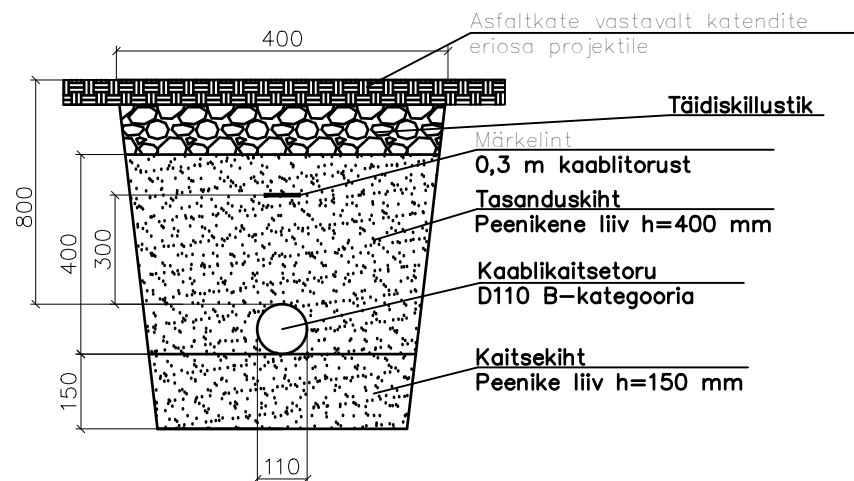

Kaablite kaitsmine sõidutee all

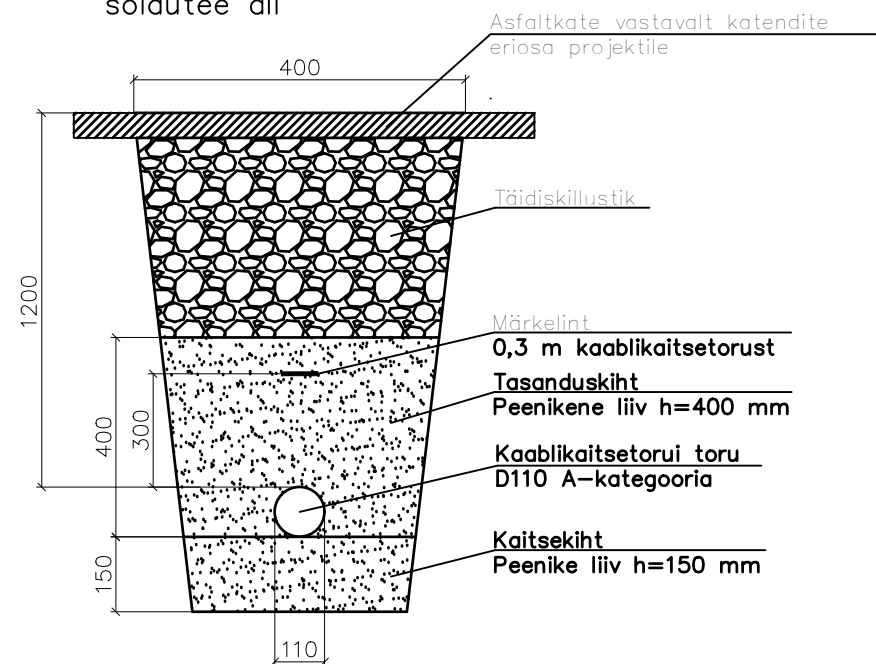

1. Kaablite ja kaablikaitsetorude paigaldussügavus: 1,2 m sõidutee ja teekattega alade all ja 0,8 m väljaspool sõiduteed ning haljastusega / kõnnitee aladel.
2. Sõidutee ja teekatete all kasutada A-klass kaablikaitsetorusid, väljaspool sõiduteed B-klassi kaablikaitsetorusid. Kaablikaitsetorude läbimõõt sõltub kaablist ning on kirjeldatud täpsemalt projekti asendiplaanil.