

Lisa 3 projekt

Projekti
kooskõlastuse
tingimused on
toodud projekti
lisana 2

Liitumispunktid ÜVK:


vesi - MK5-3; DN 25;
De 32 PE

kanalisatsioon - K5-5;
(3); 65,77/64,04; De
160 PVC toruots

Rajatav vee ja
kanalisatsiooni
torustik kinnistul

Veemõõdusõlm
ehitada projekti
lisa 1 järgi

ASENDIPLAAN.
1:500

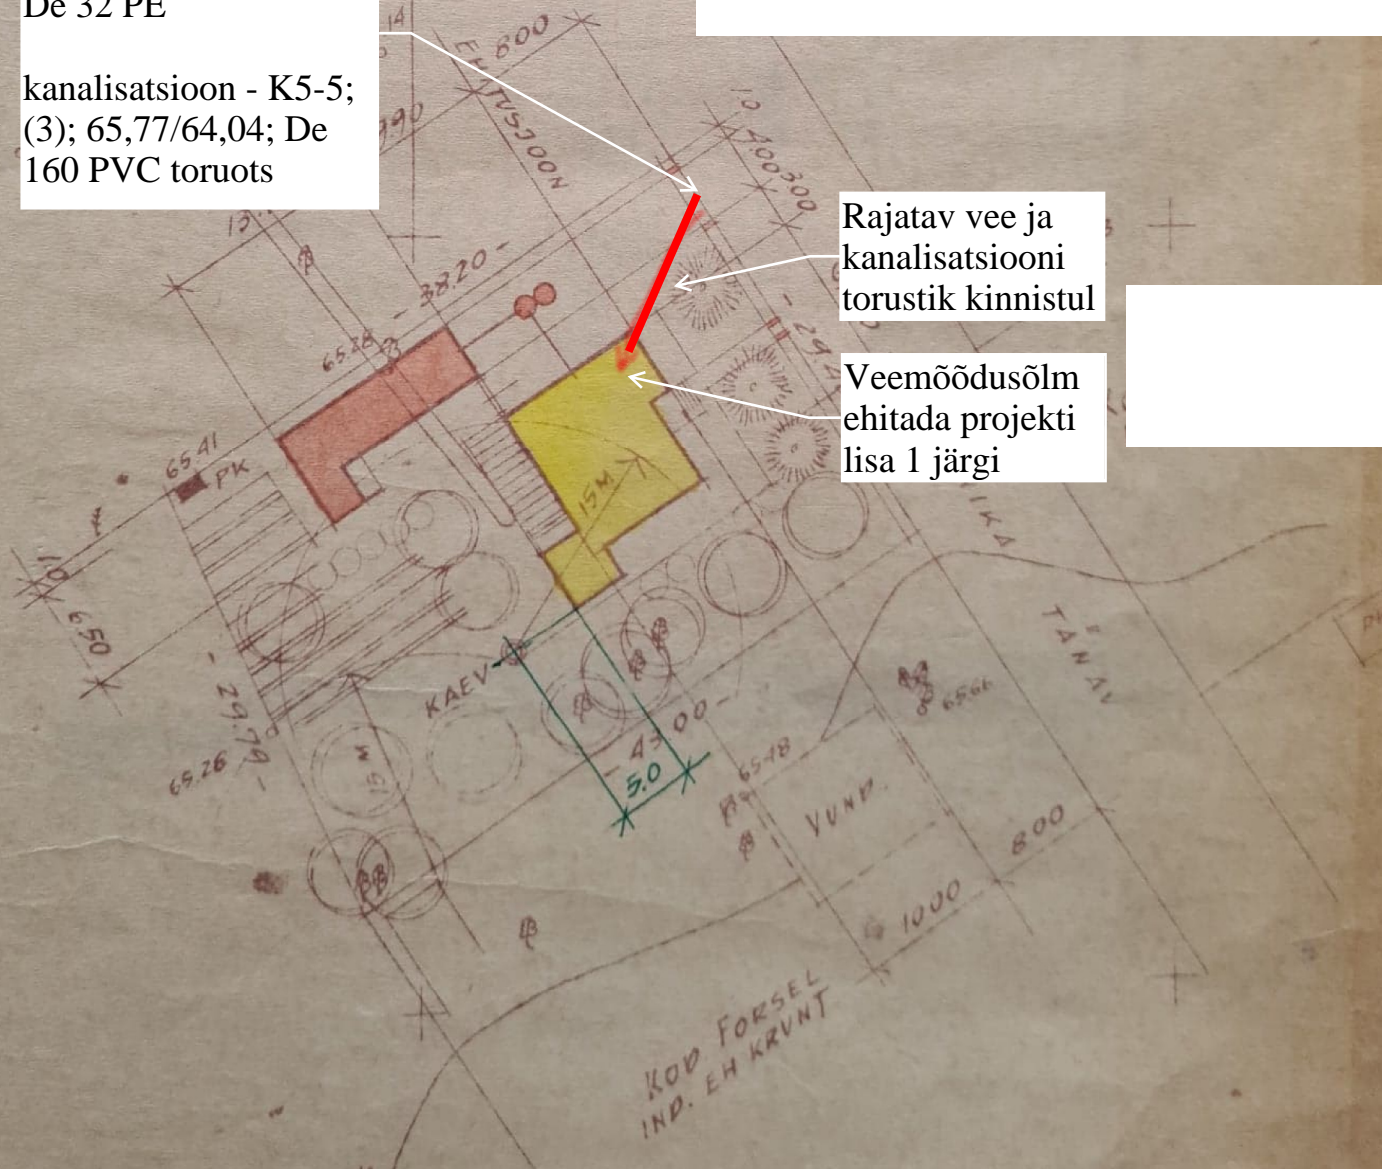

KOD FORSEL
IND. EH KRUNT