VEEMÕÕDUSÕLM

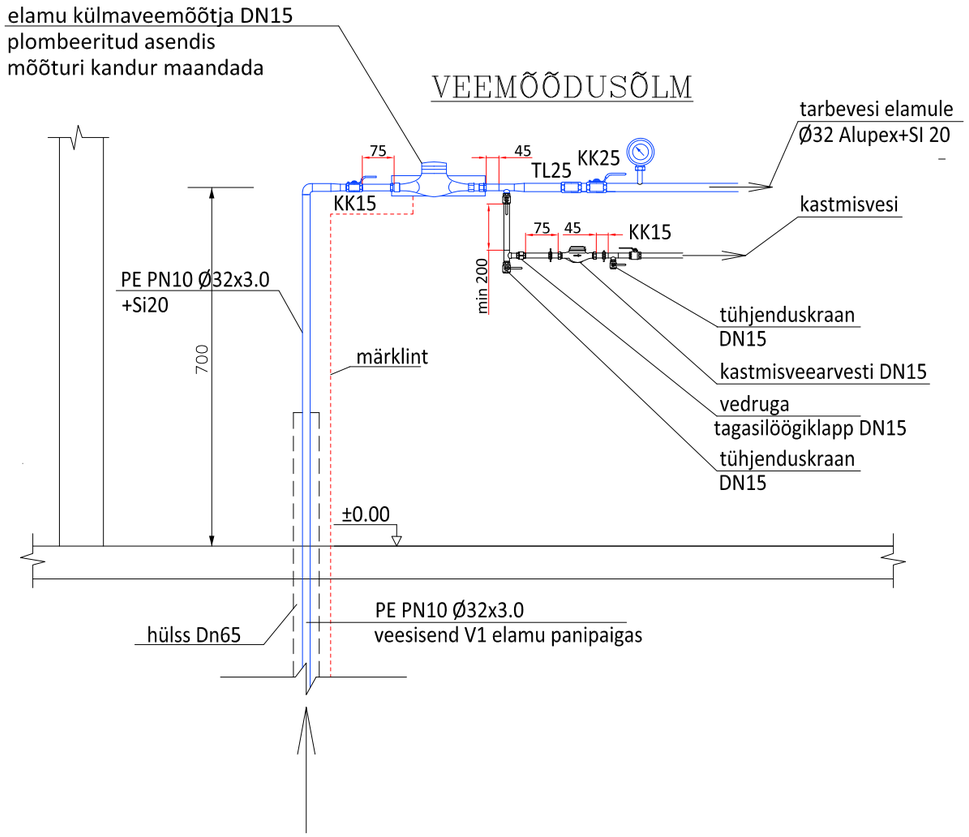

PÕHIPLAAN

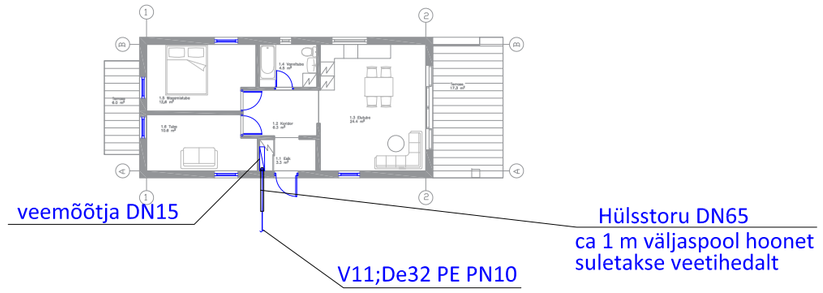

MÄRKUSED:

1. Veesisend tuua läbi seina kaitsehülsis.
2. Veemõõdusõlm paigutatakse hoone toitetorustikupoolse välisseina taha.
3. Veemõõdusõlm veemõõtjaga paigaldada vastavalt eeskirjadele.
4. Veemõõtjale paigaldada kandur. Kandur kinnitada seinale ja maandada.
5. Veemõõtja paigaldab vee-ettevõtja.
6. Veemõõdusõlme koht peab olema soojustatud (+2 C kuni +40 C) ja valgustatud.
7. Veearvesti paigaldada horisontaalselt näidikuga ülespoole.
8. Veemõõdusõlme paigaldada Taani firma Kamstrup ultraheli kaugloetav veearvesti. AS-le Tartu Veevärk edastada paigaldatud veearvesti KEM kood ehk krüpteerimisvõti (pdf formaadis) koos kasutajatunnuse ja salasõnaga.