


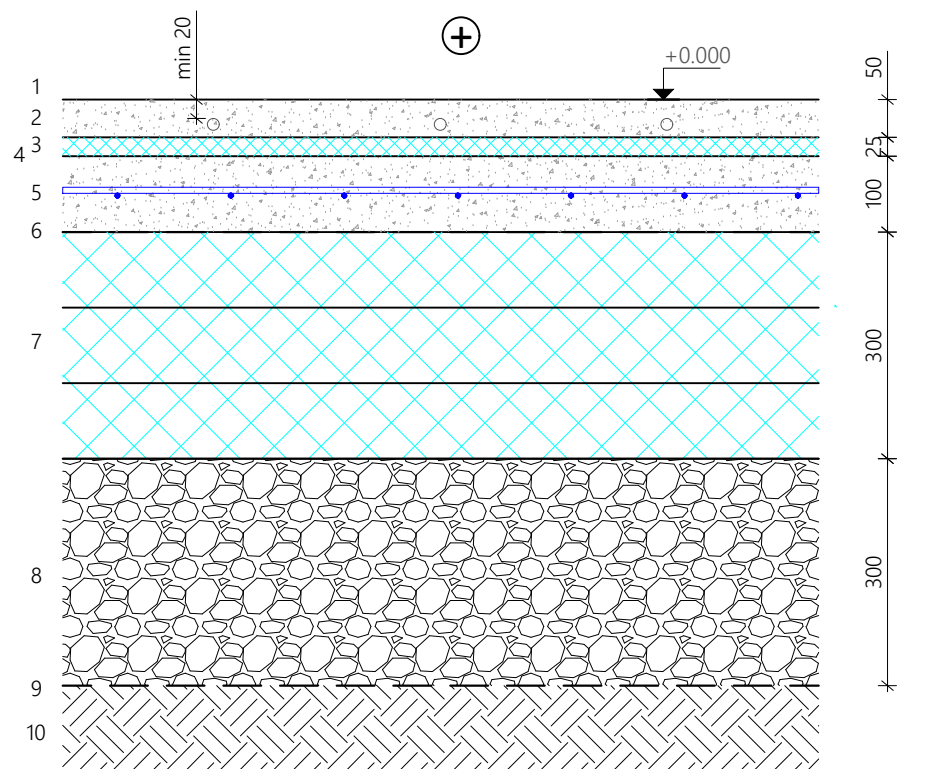

- | | | |
|----|--|--------|
| 1 | Siseviimistlus vastavalt arhitektursele projektile | |
| 2 | Pealevalu, kipsivalu (nt FE50 Largo) | 50 mm |
| 3 | PE-kile, ülekatted teibitud 100 mm | |
| 4 | Soojustus EPS 100, ($\lambda_d \leq 0,037 \text{ W/(mK)}$), survepinge 10% def korral $\geq 100 \text{ kPa}$ | 25 mm |
| 5 | Raudbetoonplaat C25/30, XC3, armatuurvõrk #Ø8 150/150 B500B | 100 mm |
| 6 | PE-kile, ülekatted teibitud 100 mm | |
| 7 | Soojustus vahtpolüstüreen EPS 120 ($\lambda_d \leq 0,035 \text{ W/(mK)}$),
survepinge 10% def korral $\geq 120 \text{ kPa}$, paigaldus malekorras, vuugid hajutatud 3x100 mm | 300 mm |
| 8 | Tihendatud kruusalus fr 0-32 mm, E1=65 MPa; tihendamistaste >98%;
E1/E2 < 2,2 | 300 mm |
| 9 | Geotekstiil | |
| 10 | Olemasolev puutumata aluspinnas | |

KAAL (kg/m ²)	375
SOOJUSJUHTIVUS U (W/m ² K)	0,09
TULEPÜSIVUSKLASS	-
ÕHUMÜRAPIIDAVUS R' _w (dB)	-
LÖÖGIMÜRAKINDLUS L' _n (dB)	-

MÄRKUSED:

1. Pealevalu eraldada vertikaalsetest kandekonstruktsioonidest eraldusribaga.