VEEMÕÕDUSÕLME JOONIS

PEALTVAADE

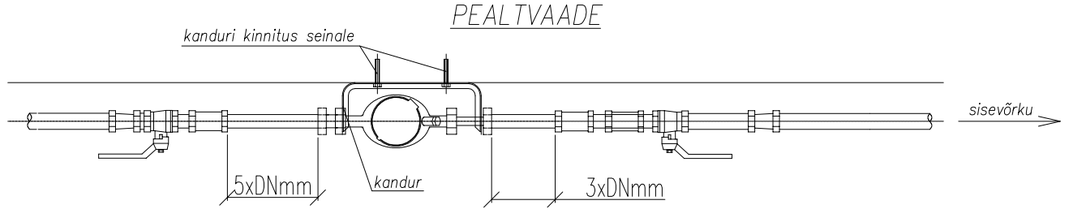

EESTVAADE

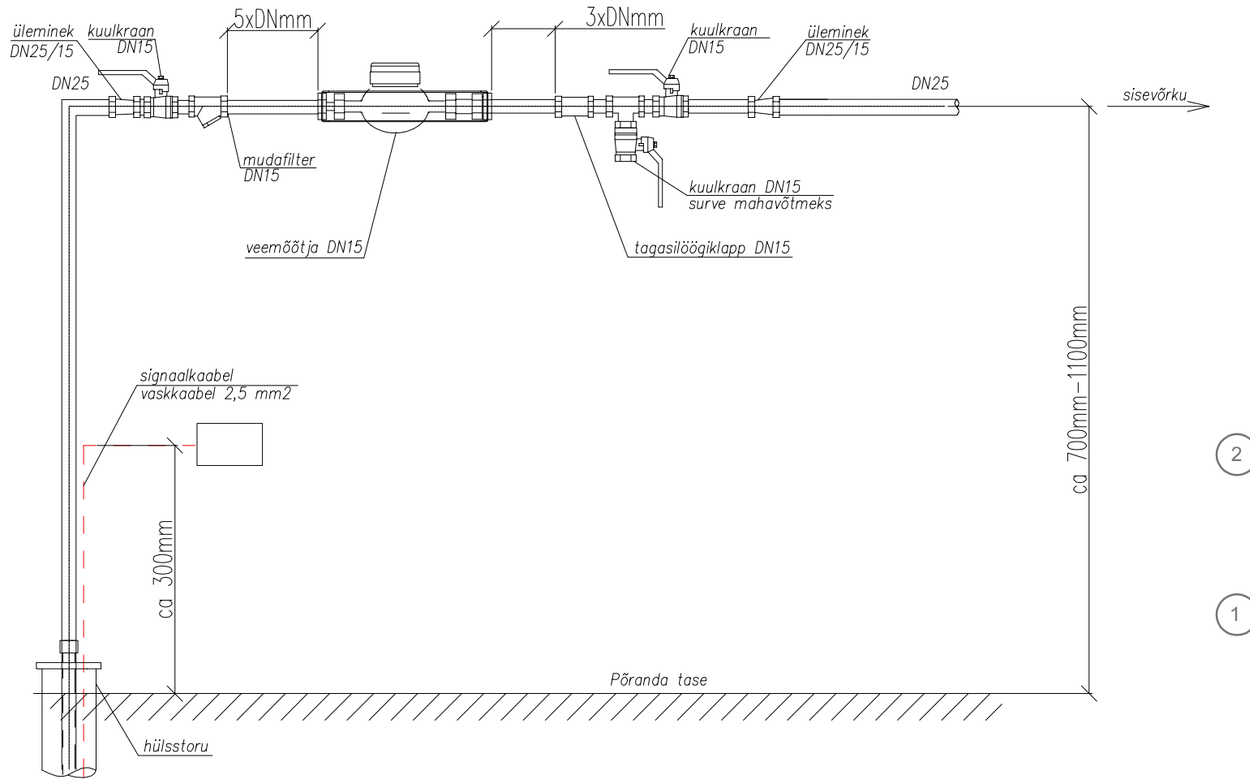

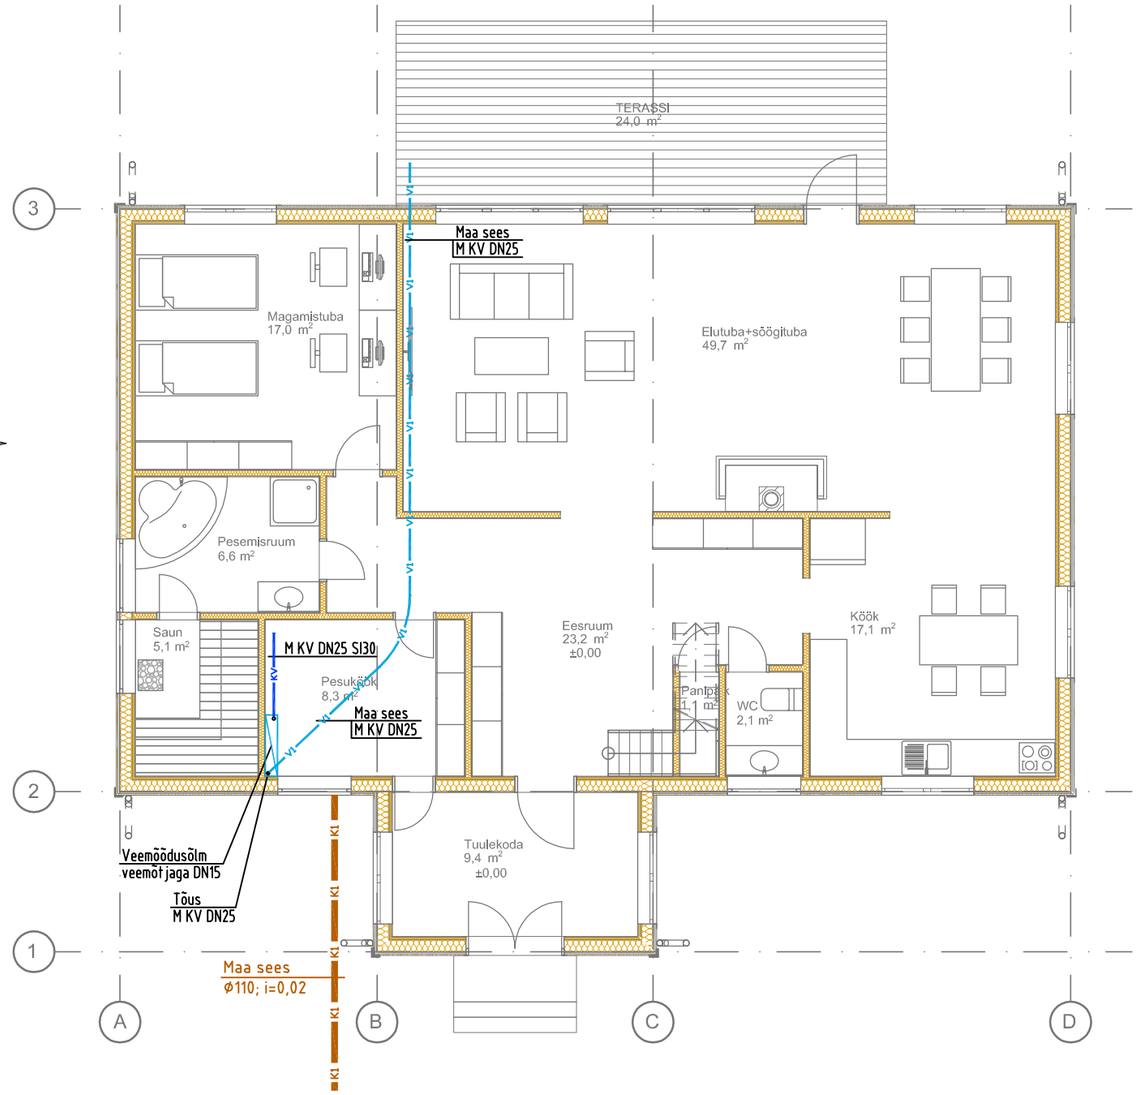

VEEMÕÕDUSÕLM

1. Veesisend tuua läbi vundamendi kaitsehülsis.
2. Veemõõdusõlm paigutatakse hoone toitetorustikupoolse välisseina taha.
3. Veemõõdusõlm veemõõtjaga paigaldada vastavalt eeskirjadele.
4. Veemõõtjale paigaldada kandur. Kandur kinnitada seinale ja maandada.
5. Peale veemõõtjat paigaldada mudaeraldaja.
6. Veemõõtja paigaldab vee–ettevõtja.
7. Veemõõdusõlme koht peab olema soojustatud (+2 C kuni +40 C) ja valgustatud.
8. Veearvesti paigaldada horisontaalselt näidikuga ülespoole.

printed 16. veebruar 2018. a. 8:46:25