


energiatõhususe arvutuse seletuskiri

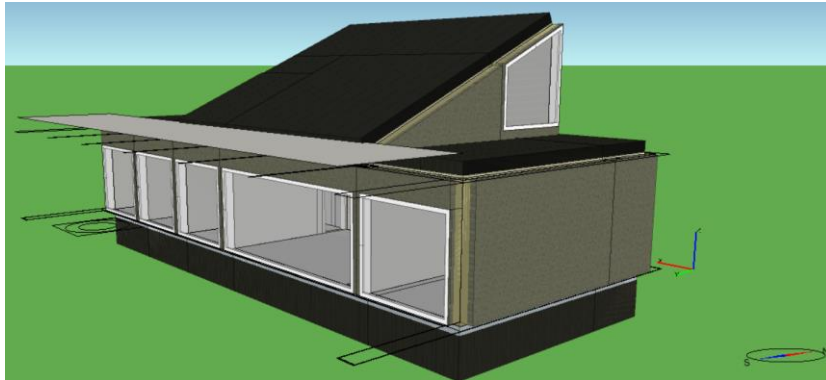

Suvine ruumitemperatuur

Suvised ruumiõhutemperatuuri kontroll arvestab akende avamisega vastavalt arvutusmetoodikale lähtuvalt akende spetsifikatsioonist.

Külmasillad

Piirdetarindite liitekohtade joonsoojusläbivuste kataloog, TTÜ 2017.

Õhulekkearv

Majandus- ja taristuministri määrus nr 58, par9 lõige 1 - ehitamisel tehakse mõõtmine.

Ventilatsioon

Rootorsoojusvahetiga agregaat.

Õhk-vesisoojuspump

Õhk-vesisoojuspump (A7/W35) ≥ 5.1 kW.

Koostas:

Volitatud energiatõhususe spetsialist

11.09.2024