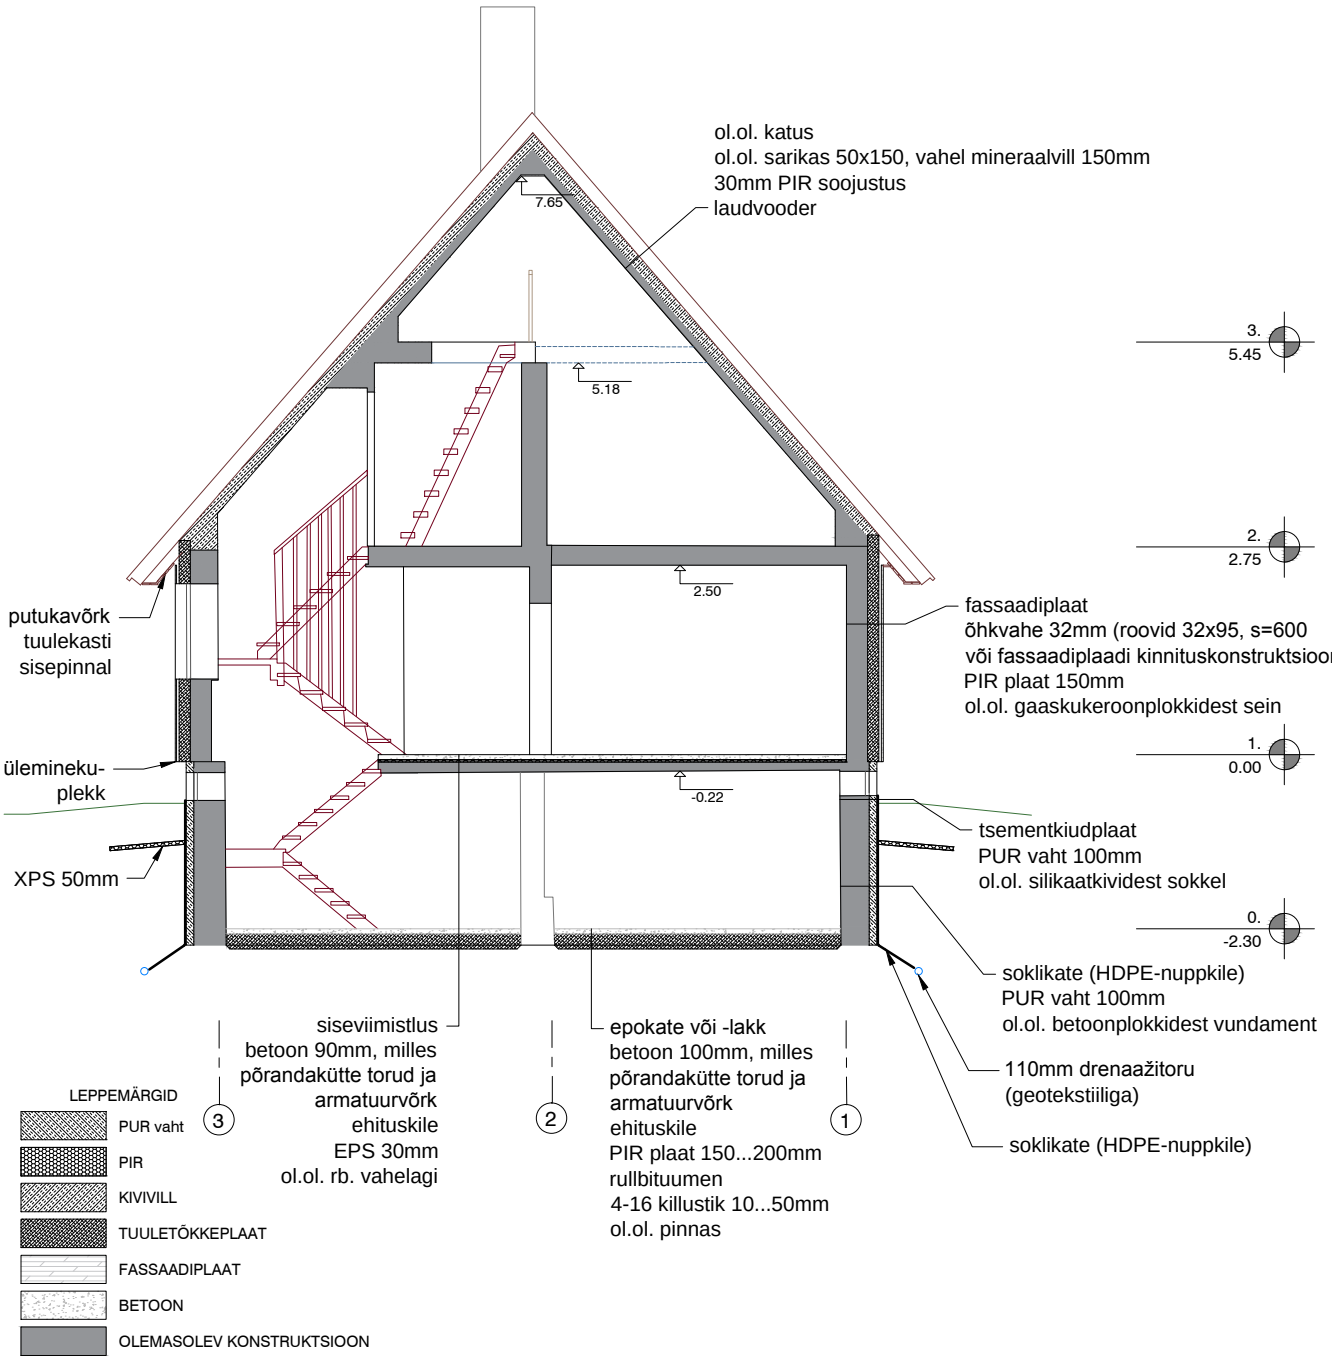
ol.ol. katus
ol.ol. sarikas 50x150, vahel mineraalvill 150mm
30mm PIR soojustus
laudvooder
7.65
5.18
2.50
-0.22
3.
5.45
2.
2.75
1.
0.00
0.
-2.30
putukavõrk
tuulekasti
sisepinnal
ülemineku-
plekk
XPS 50mm
fassaadiplaat
õhkvahe 32mm (roovid 32x95, s=600
või fassaadiplaadi kinnituskonstruktsioon)
PIR plaat 150mm
ol.ol. gaaskukeroonplokkidest sein
tsementkiudplaat
PUR vaht 100mm
ol.ol. silikaatkividest sokkel
soklikate (HDPE-nuppkile)
PUR vaht 100mm
ol.ol. betoonplokkidest vundament
110mm drenaažitoru
(geotekstiiliga)
soklikate (HDPE-nuppkile)
3
siseviimistlus
betoon 90mm, milles
põrandakütte torud ja
armatuurvõrk
ehituskile
EPS 30mm
ol.ol. rb. vahelagi
2
epokate või -lakk
betoon 100mm, milles
põrandakütte torud ja
armatuurvõrk
ehituskile
PIR plaat 150...200mm
rullbituumen
4-16 killustik 10...50mm
ol.ol. pinnas
1
LEPPEMÄRGID
PUR vaht
PIR
KIVIVILL
TUULETÕKKEPLAAT
FASSAADIPLAAT
BETOON
OLEMASOLEV KONSTRUKTSIOON