


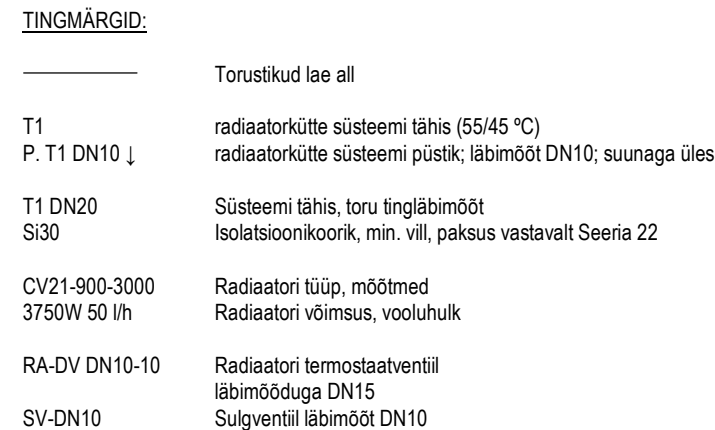

45 °C 55 °C

Radiatori termostaatventiil

Radiatori õhutusventiil

Sulgventiil DN10

Tühjendus skork

1. Radiaatorid on dimensioneeritud vastavalt olemasoleva hoone projekti andmetele. Reaalne olukord võib erineda.
2. Torustikud paigaldada roostevastast torust. Teise koruse lae alla. Võimalusel peita magistraal liistu taha.
3. Küttesüsteimi kõrgematesse punktidesse paigaldada õhusuhtlil ja madalamatesse punktidesse kuulkraanid tühjenduseks
4. Kütetorud paigaldada konstruktsioonist läbiminekul hülsi
5. Torustikud teostada vastavalt toodete paigaldusjuhenditele
6. Arhitektuursetele alustele on tehtud korrekture vastavalt realsele olukorrale

17.08.2023 23:32:11

Nr	Muudatus					Muutja		Kuupäev			
OBJEKTI NIMETUS											
Elamu kütte projekteerimine											
TELLUJA		OBJEKTI AADRESS									
		Laulasmaa									
PROJEKTI OSA						Küte					
JOONISE NIMETUS						Projekteeris		K.A.		/alk. digitaalselt	
						Joonestas		K.A.		/alk. digitaalselt	
JOONISE TÄHIS		TÖÖ NR	STAADIUM	KULUPÄEV	MÕÖTKAVA						
KVK-1-101		2212	PP	17.08.23	1:100						